

NOTAS GENERALES.
1.- TUBERIA DE PARED DELGADA EMT 3-12 DE 16 MM EN CASO DE SER NECESARIA, SE UTILIZARA CANALIZACION EXISTENTE PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO.
2.- UTILIZAR CABLE: FASE EN COLOR NEGRO O ROJO, NEUTRO COLOR BLANCO Y TIERRA COLOR VERDE
3.- PARA MAQUINAS DE AIRE UTILIZAR CORTADOR PARA INTERRUPTEUR SOLO O SIMILAR
4.- UTILIZAR BREAKERS DE 1 X 30 AMP POR CIRCUITO ALUMBRADO Y CONTACTOS
5.- SE DEBERA VERIFICAR EN CAMPO APAGADORES Y CONTACTOS EXISTENTES
6.- PROVEER DE TABLERO ELECTRICO INDEPENDIENTE PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
7.- LOS REFLECTORES DE VOLUMEN DE ACCESO SE OPERAN DE TABLERO GENERAL
8.- SE DEBERA DEJAR PREPARACION PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA EN AREA DE CANCHA

SIMBOLOGIA	
	SALIDA DE CENTRO
	APAGADOR SENCILLO
	CONTACTO SENCILLO
	SALIDA DE VOZ Y DATOS
	LAMPARA DE EMERGENCIA BATERIA CONECTADA TODO EL TIEMPO
	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
	CORTADOR DE MAQUINA DE AIRE A PRUEBA DE AGUA








IMAGEN	DESCRIPCION	
	TAPA PARA APAGADOR O CONTACTO MARCA BITCINO PLACA MODELO MATRIX COLOR NATURAL AL	
	SOPORTE PARA PLACA S0388 MARCA BITCINO LINEA MATRIX	
	CONTACTO AM5028TS MARCA BITCINO, 2 PZAS POR CONTACTO COLOR BLANCO	
	APAGADOR AM5001 MARCA BITCINO COLOR BLANCO	
	DIMMER PARA SPOTS AM4406 MARCA BITCINO COLOR BLANCO	
	TOMA PARA TELEFONIA AM5922C MARCA BITCINO COLOR BLANCO	
	FALSOS POLOS AM5000C MARCA BITCINO COLOR BLANCO	

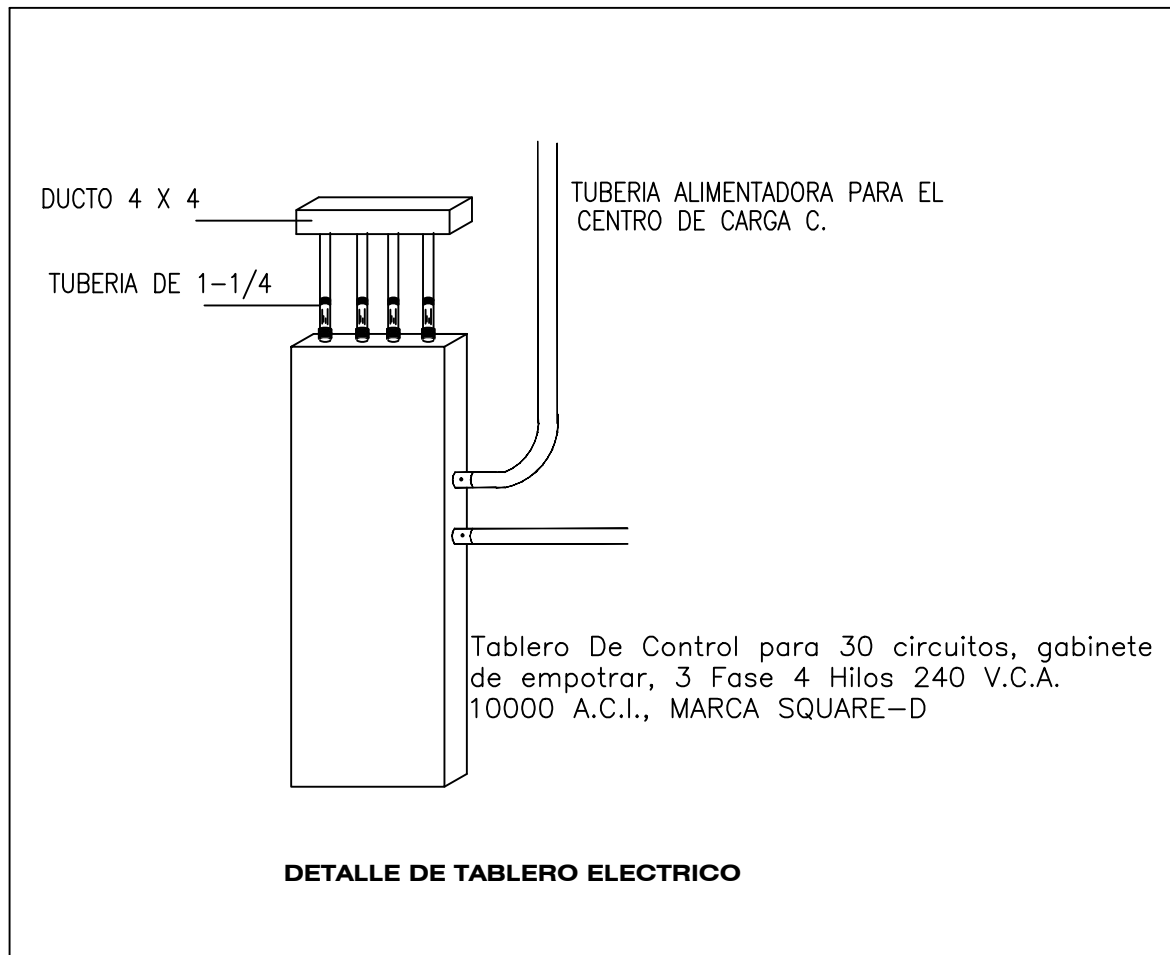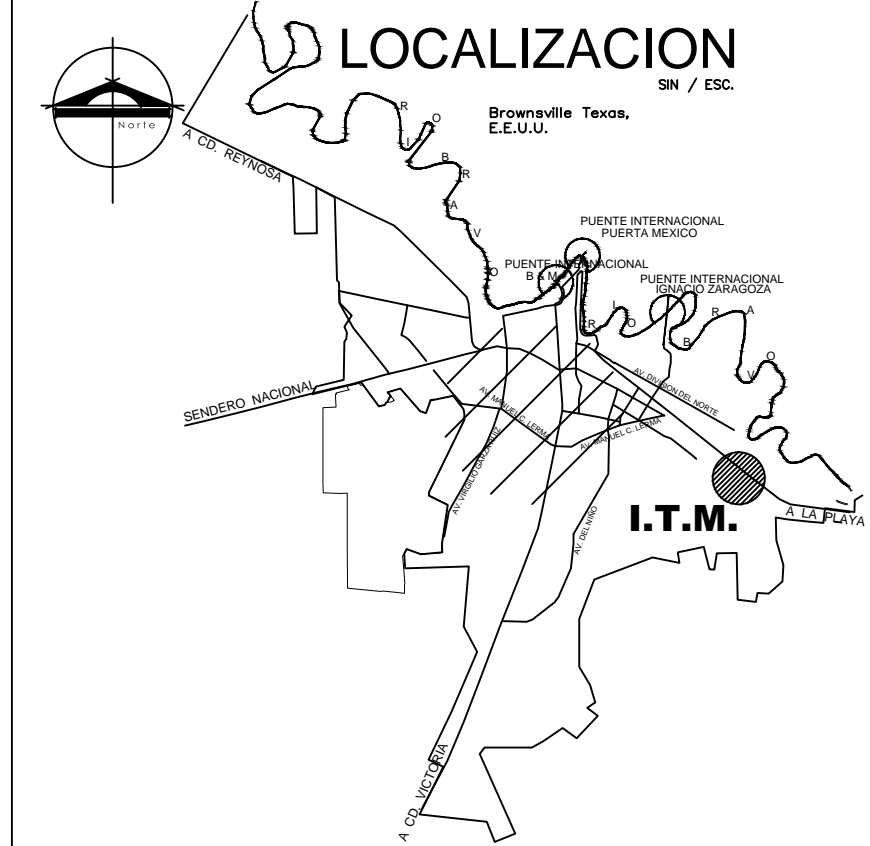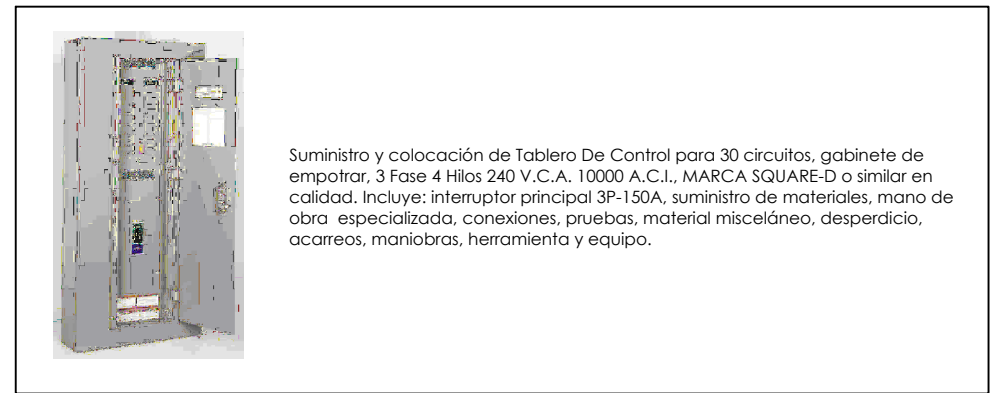

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:
1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.
2.- NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.
3.- EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.
4.- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA A CARGO PARA SU ACLARACION.
5.- LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION
6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS
7.- SUGERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO
8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION
9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CANTIDADES DE CATALOGO DEL CONCEPTOS
10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE VESTIBULO, OFICINAS, AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATAMOROS, LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE PERTENE A LA INSTITUCION.