


UNIDADES TIPO PAQUETE														
CLAVE	TIPO	SERVICIO	LOCALIZACION	CFM	R P M	CALEFACCION	BTU	REFRIGERANTE	MOTOR ELECTRICO				S E L E C C I O N	
									POTENCIA	V	F	HZ	MARCA	MODELO
PACK-1	PAQUETE	AULA DE DANZA	PISO	2000	1110	1500 WATTS	60,000	410 A	5 HP	220	1	60	CARRIER	50ZPC060-3
PACK-2	PAQUETE	GIMNASIO	PISO	2000	1110	1500 WATTS	60,000	410 A	5 HP	220	1	60	CARRIER	50ZPC060-3

UNIDADES TIPO DIVIDIDO													
CLAVE	SERVICIO	LOCALIZACION	CFM	R P M	CALEFACCION	BTU	REFRIGERANTE	MOTOR ELECTRICO				S E L E C C I O N	
								POTENCIA	V	F	HZ	MARCA	MODELO
UMA	LOBBY	PISO INTERIOR	2000	1110	1500 WATTS	60,000	410 A	1 HP	220	1	60	CARRIER	FB4CNP060LOO
ACC	LOBBY	PISIO EXTERIOR		1110		60,000	410 A	5 HP	220	1	60	CARRIER	CA13NAO60ONG


EXTRACTORES									
CLAVE	TIPO	SERVICIO	CFM	MOTOR ELECTRICO			S E L E C C I O N		
				POTENCIA	V	PRESION SONORA	MARCA	MODELO	
EC-01	CENTRIFUGO	SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES	400	1/20 H.P.	115	56	SOLER & PALAU	CEB-800	
EC-02	CENTRIFUGO	SANITARIO Y REGADERAS HOMBRES	800	1/10 H.P.	115	60	SOLER & PALAU	CEB-1200	
EC-03	CENTRIFUGO	SANITARIOS Y REGADERAS MUJERES	1200	1/2 H.P.	115	53	SOLER & PALAU	CEB-2000	

TERMOSTATOS						
CLAVE	TIPO	SERVICIO	ETAPAS	S E L E C C I O N		
				V	MARCA	MODELO
T	DIGITAL	LOBBY	1F-1C	24	HONEYWELL	TH5110D1006
T	DIGITAL	AULA DE DANZA	1F-1C	24	HONEYWELL	TH5110D1006
T	DIGITAL	GIMNASIO	1F-1C	24	HONEYWELL	TH5110D1006


REJILLAS								
CLAVE	TIPO	SERVICIO	CFM	VEL. F/M	COLOR	DIM. PLG.	S E L E C C I O N	
							MARCA	MODELO
DL-1	LINEAL	LOBBY	100/150	500	BLANCO	24-2R 3/4	VERMONT	DL-A
D-1	3 PLATOS	LOBBY GIMNASIO, AULA DE DANZA	200/500	800	BLANCO	24 X 24	VERMONT	DT-A
R-1	LINEAL	SANITARIOS Y REGADERAS HOMBRES	300/500	1000	ALUMINIO	14 X 6	VERMONT	RH
R-2	LINEAL	SANITARIOS Y REGADERAS MUJERES	300/500	1000	ALUMINIO	14 X 8	VERMONT	RH
RR-1	R. PORTA F.	LOBBY	2000	600	BLANCO	30 X 42	VERMONT	RPEFA
RR-2	R. PORTA F.	GIMNASIO Y DANZA	2000	600	BLANCO	30 X 24	VERMONT	RPEFA




01 AISLAMIENTO EXTERIOR EN DUCTO



03 DETALLE DE SOPORTERIA DE DUCTOS



03 DETALLE CONEXION DE DIFUSORES

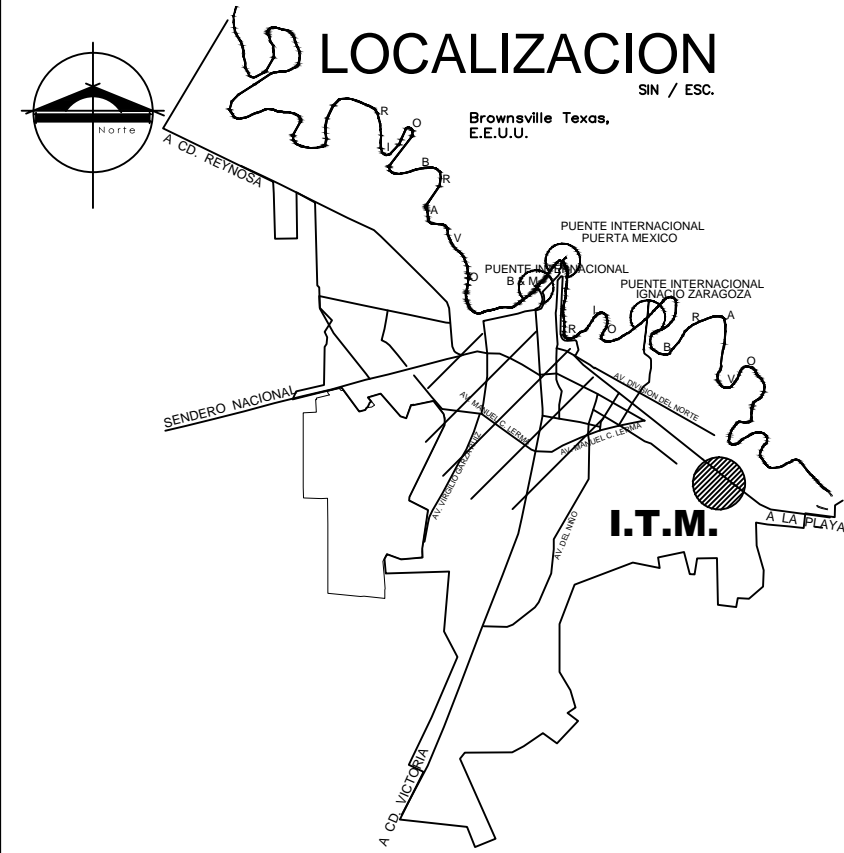

- NOTAS Y ESPECIFICACIONES:
- 1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.
 - 2.-NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.
 - 3.-EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.
 - 4.-CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA A CARGO PARA SU ACLARACION.
 - 5.-LA PROPUESA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION.
 - 6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS.
 - 7.- SUGERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO.
 - 8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION.
 - 9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CANTIDADES DE CATALOGO DEL CONCEPTOS.
 - 10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESA DE REMODELACION DE VESTIBULO, OFICINAS, AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS. LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE PERTENE A LA INSTITUCION.