

OFICIO DE ACLARACIONES N° 1

Ciudad Victoria Tamaulipas, 19 de septiembre del 2019

Licitación No.: LPE-ITIFE-N13-2019

Relativo a: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. JOSÉ VASCONCELOS (CLAVE: 28DPR2191X); PRIM. HORACIO DOMINGO BONILLA (CLAVE: 28DPR2523W); J. DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (CLAVE: 28DJN0696J); SEC. TEC. No.63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ (CLAVE: 28DST0063Z) EN ALTAMIRA; CAM MARÍA DEL CARMEN SINECIO CHÁVEZ (CLAVE: 28DML0029Q) Y CAM PROFRA. LUZ ESTHEDA CESPEDES GARCÍA (CLAVE: 28DML0015N) EN CD. MADERO TAM.

Se hace del conocimiento de las empresas participantes, la siguiente indicación para ser tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas:

- Referente a la solicitud de aclaraciones entregada por la empresa ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE S.A. DE C.V., en la junta de aclaraciones, se responde lo siguiente:

PREGUNTAS SOBRE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO AE15 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

Nº	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANT.	PREGUNTA	RESPUESTA
I.1.1	500100036	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro para reubicación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit existente. Incluye: desconexión, desmantelamiento de instalación eléctrica, limpieza, maniobras y acarreo al lugar de su colocación indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.)	PZA	3.00	¿Cuál es la capacidad de los aire acondicionado tipo mini split existentes?	La capacidad de los mini Split para desmontaje y retiro es de 1-1/2 y 2 TON.

OFICIO DE ACLARACIONES N° 1


Nº	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANT.	PREGUNTA	RESPUESTA
I.1.1	501900019	Colocación e instalación de unidad de aire acondicionado tipo MINISPLIT (existente). Incluye materiales de conexión para reubicación a 9.00m de distancia, material de consumo, grúas y maniobras, colocación en su base en resortes antivibratorios, alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación, preparación y conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. (P.U.O.T.)	PZA	3.00	¿Cuál es la capacidad de los aire acondicionado tipo mini split existentes a colocar?	La capacidad de los mini Split para colocación e instalación es de 1-1/2 y 2 TON.

Atentamente



ING. LUIS FERNANDO BLANCO CAUDILLO

Jefe del Departamento de Contratación, Certificación y Licitaciones del ITIFE

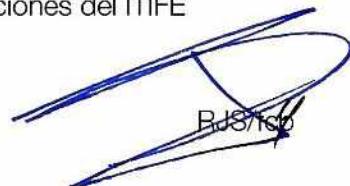

RJ8700