

 TABLERO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS 3F-4H, 220/127V.

 CONTACTO DOBLE POLARIZADO MAS TIERRA 15 A, 127V, MOD. QZ4020BFC, GFCI, PROTECCION DE FALLA A TIERRA, CON PLACA QZ480306BN LINEA QUINIZMO MX, BTICINO.

 CONTACTO DOBLE POLARIZADO MAS TIERRA 15 A, 127V, MOD. QZ4020BFC CON PLACA QZ480306BN LINEA QUINIZMO MX, BTICINO.

 CONTACTO DOBLE POLARIZADO MAS TIERRA 15 A, 127V, MOD. QZ4020BFC CON PLACA QZ480306BN LINEA QUINIZMO MX, BTICINO. (EN PISO)

 CONTACTO DOBLE POLARIZADO MAS TIERRA 15A,120V, PARA EXTERIOR CONTRA LLUVIA Y POLVO, CONTACTO DUPLEX PREMIUM CON TAPA AUTO RETIRABLE MATERIAL DE NAYLON DIMENSIONES 12.5x8.3X5 CM. PLACA ARROW HAT.

 TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED DELGADA, POR PLAFON Y/O MURO DE DIAMETRO INDICADO.



 TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO ALUMBRADO EN FURME, LOSA Y/O MURO DE DIAMETRO INDICADO. (SCM ESPESOR MINIMO)

 INDICA NOMENCLATURA DE CABLEADO.

 INDICA NUMERO DE CIRCUITO.



- 1.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN ESTE PROYECTO DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-001-SEDE-2012 Y NMX Y SON MARCAS REGISTRADAS Y CERTIFICADAS POR ANCE.
- 2.- LOS CONDUCTORES DEBEN SER DE COBRE, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 75°, 600V.
- 3.- EL CODIGO DE COLORES DEBE SER:
FASE: NEGRO, ROJO, AZUL
NEUTRO: BLANCO
TIERRA FISICA: DESNUDO
- 4.- EL TUBO CONDUIT DEBE FUERSE FIRMEMENTE COMO MINIMO A CADA 3 M Y ADEMÁS DEBE FUERSE A CADA METRO DE TODA LA LONGITUD EN LOS GABINETES CAJA DE DISPOSITIVOS Y CAJA DE PASO.
- 5.- LOS SOPORTES QUE ALZAN LOS TUBOS CONDUIT EN LA LOSA O MURO DEBE FUERSE FIRMEMENTE COMO MINIMO A CADA 2 M DE SEPARACION.
- 6.- LA ALTURA DE LOS RECEPTACULOS SERA DE 0.40M S.N.P.T. O A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA.

SELO

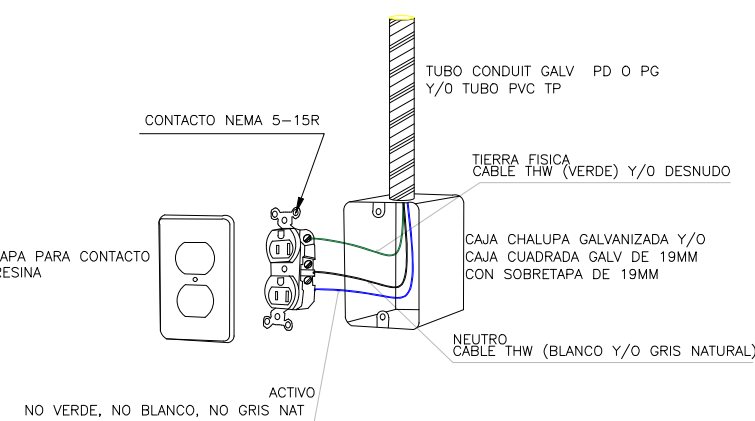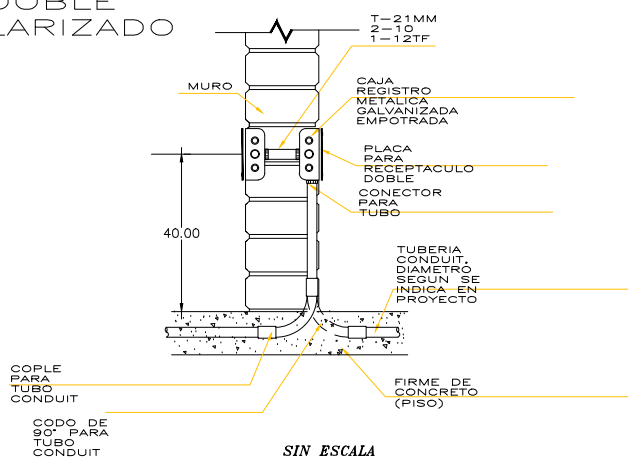

① 6-10
1Tf-12
T-21MMØ

NOTAS GENERALES		CUADRO DE REVISIONES	
	No.	FECHA	DESCRIPCION
o LAS COTAS SIGEN AL DIBUJO			●
o LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETROS			●
o LOS NIVELES ESTAN EN METROS			●
o VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA			●



Secretario de Obras Públicas
Ing. Pedro Cepeda Anaya
Subsecretario de Proyectos y Licitaciones
Ing. Alfonso Robledo Ramírez
Director General de Proyectos y Licitaciones
Ing. Francisco Guzmán Torres
Director de Proyectos de Construcción
Arq. Pedro Alberto Gómez Sagastegui



OBRA : CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERPRETATIVO DE LA TORTUGA LORA EN EL POBLADO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS. (PRIMERA ETAPA)

CLAVE

LOCALIZACION : SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

PLANO : INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTACTOS PLATA BAJA

Proyecto:	Dibujo:	Fecha:	Escala :
S O P	DPC.SOP	JUN.2026	1:200

IEC-01